ΚΑΤΟΨΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ +117,05

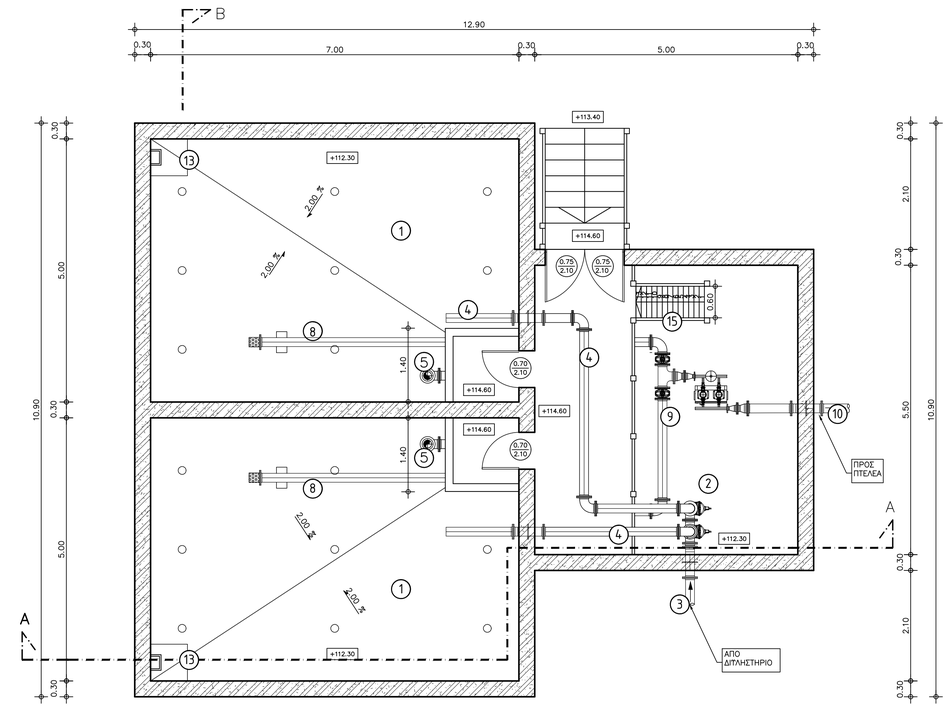

ΚΑΤΟΨΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ +113,30

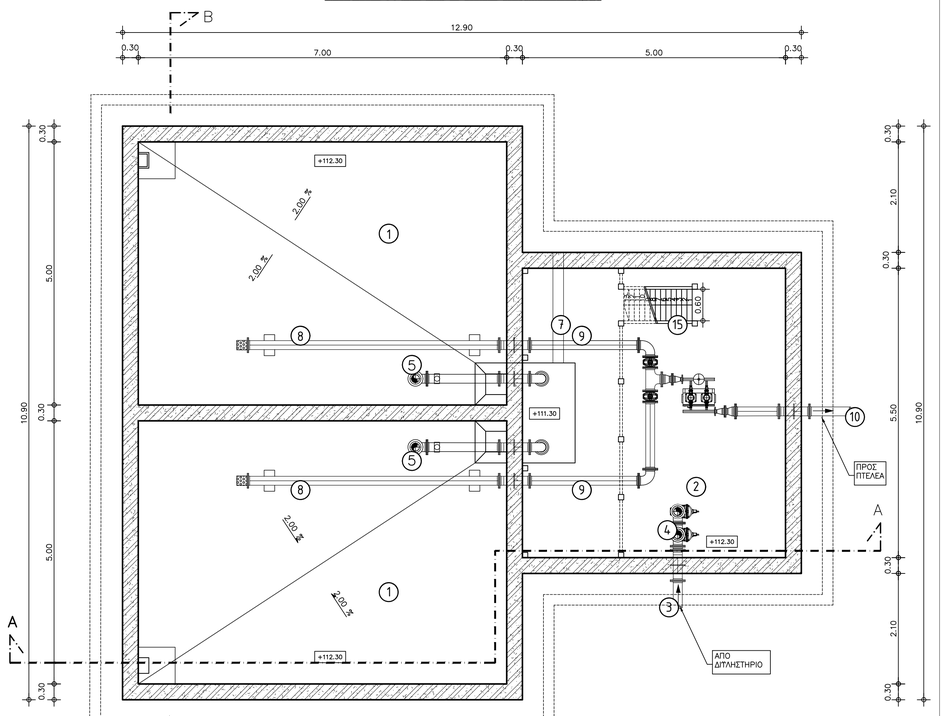

ΤΟΜΗ Α–Α

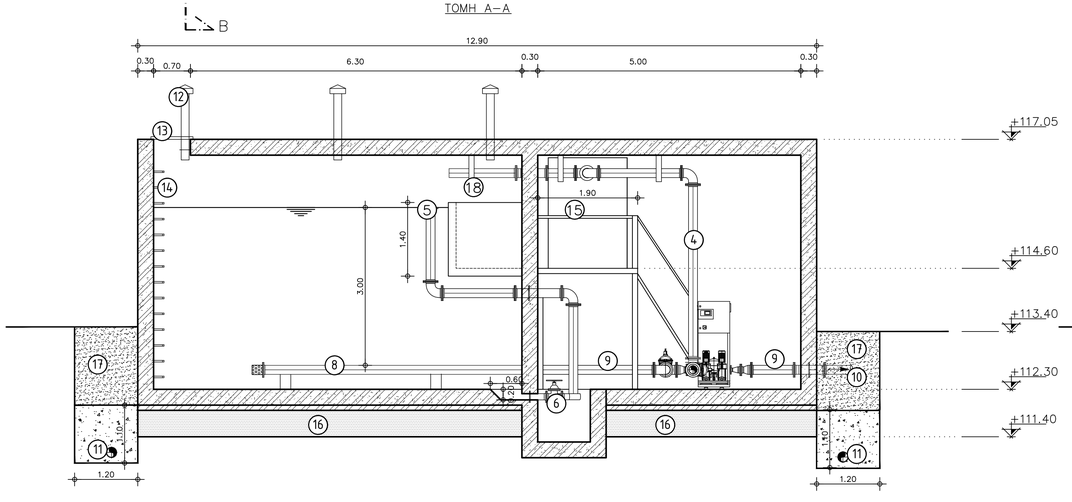

ΤΟΜΗ Β–Β

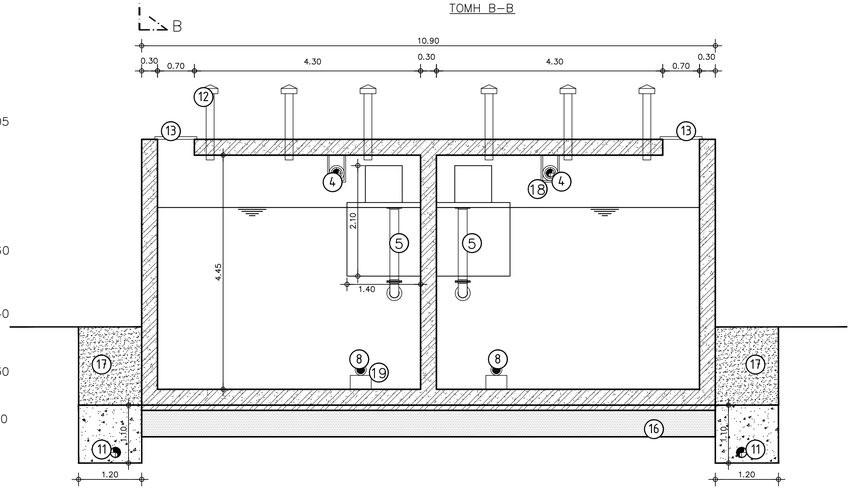

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (~100m3)
2. ΘΑΛΑΜΟΣ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ
3. ΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ HDPEø160
4. ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ DN150
   (ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ DN150/HDPE,ΤΑΥ DN150/DN150,ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DN150, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΓΩΝΙΑ 90°,ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΓΩΝΙΑ 90°, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)
5. ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ DN150, 10atm.
   (ΧΩΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ DN150, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΓΩΝΙΑ 90°, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΩΝΙΑ 90°, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)
6. ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ DN100, 10atm.
   (ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ , ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ DN100, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)
7. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC ø200, 10 atm.
8. ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ DN150, 10atm.
   (ΠΟΛΥΤΡΗΤΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ DN150, ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ,ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΓΩΝΙΑ 90°,ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DN150, ΤΑΥ DN150/DN150)
9. ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΔΟΥ DN150, 10atm.
   (ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ BOOSTER, ΔΙΑΤΑΞΗΣ BOOSTER, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ DN150 ,ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ,ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ DN150/HDPE125, ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΥ HDPE 125
10. ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΥ, HDPE ø125, 10 atm.
11. ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ HDPE ø125, 10atm
    (ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 400 gr/m²)
12. ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ DN150
13. ΚΑΤΑΠΑΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 70cmX70cm
14. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
15. ΣΙΔΗΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
16. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
17. ΕΠΙΧΩΣΗ
18. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
19. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/16

POLYCHRONIS TRIANTAFYLLIDIS

Digitally signed by POLYCHRONIS TRIANTAFYLLIDIS
Date: 2020.03.16 12:41:46 +02'00'

ΔΕΥΑΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αγίων Θεοδώρων 220, Ορεστιάδα 68200

ΕΡΓΟ	**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΟΡΜΕΝΙΟΥ & Τ.Κ ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	**ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ — ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	**ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ — ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ** — **ΔΞ1**
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 — ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
Α.Μ. ΤΕΕ 104572
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 27 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΤΗΛ: 2551083916•FAX: 2551083916
ΑΦΜ:070278297•ΔΟΥ:ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	**ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/01/2019